

Comune di Altamura (BA)

Foglio n. 221 P.IIa n. 715

Foglio n. 204 P.IIa n. 562

DIS/PUB/PGE/PLA/API

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO** ai sensi dell'art.16, comma 4 D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e della L.R. n° 25 del 09/10/2008 e ss.mm.ii. ASSERVIMENTO COATTIVO PER PUBBLICA UTILITA'.

RIFERIMENTO: Pratica e-distribuzione_Aut_1984464 (da citare nell'oggetto della corrispondenza)

Potenziamento di una linea elettrica aerea in cavo B.T. esistente e posa di una linea elettrica interrata in cavo B.T. nei pressi della strada comunale esterna denominata Sciovanna nell'agro di Altamura. (Cod. rintr. 214726363)

Ditte irreperibili Fg. 221 p.IIa 715, Foglio 204 p.IIa 562 comune di Altamura

Ai sensi dell'art.16 comma 4 del D.P.R. n.327 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni, ed ai sensi della L.R. n° 25 del 09/10/2008 e ss.mm.ii., si dà

AVVISO

che l'e-distribuzione - Società per Azioni - Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Puglia Basilicata - Programmazione e Gestione - Proget. Lavori-Autoriz. Mt - Autoriz. Patrimonio Industr., con sede in Via A. Angiulli n° 11 - Bari (BA), in data 02/03/2021 ha presentato alla Città Metropolitana di Bari istanza per l'ottenimento dell'**autorizzazione alla costruzione ed esercizio con dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di asservimento coattivo in via d'urgenza** dell'impianto in oggetto.

Detta istanza, corredata da relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell'opera nonché del progetto della stessa, degli elaborati e documenti occorrenti e della descrizione delle aree da asservire coattivamente, è depositata presso la Città Metropolitana di Bari, Servizio Tutela e valorizzazione Ambiente - Via Positano, 4 Bari.

Tra le aree interessate dalla realizzazione dell'opera è inclusa l'area di proprietà della Ditta in indirizzo come di seguito meglio descritta anche per la parte dell'opera elettrica a realizzarsi:

Ditta 2 (n. 7 cointestatori): Foglio n. 221 p.IIa n. 715 Comune di Altamura
– sostituzione conduttori linea aerea BT esistente per una percorrenza totale m 6,00; fascia m 3,00, superficie mq 18,00.

Ditta 7 (n. 1 intestatari): Foglio n. 204 p.IIa n. 562 Comune di Altamura

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

– sostituzione conduttori linea aerea BT esistente per una percorrenza totale m 50,00; fascia m 3,00, superficie mq 150,00

Le eventuali osservazioni in merito all'opera da realizzarsi, da presentarsi entro il termine perentorio di **giorni 30** dalla ricezione del presente avviso, così come indicato dall'art. 16 comma 10 del D.P.R. n.327/2001 come modificato dal D.Lgs n. 330/2004, dovranno pervenire al Servizio Tutela e valorizzazione Ambiente - della Città Metropolitana di Bari Via Positano, 4 - 70121 Bari.

Si avvisa che qualora non sia più proprietaria del fondo in questione, la S.V. è tenuta, ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, a darne tempestivamente comunicazione, all'e-distribuzione S.p.A. - Unità PLA/API – Via A. Angiulli n. 11 - 70126 Bari o al citato Ufficio della Città Metropolitana di Bari indicando il nuovo proprietario e, comunque, fornendo copia degli atti utili a ricostruire la situazione degli immobili.

Si precisa che gli atti e i documenti presentati con l'istanza possono essere altresì visionati presso l'Ufficio API di e-distribuzione S.p.A. in Via A. Angiulli n. 11 - 70126 Bari (Rif.: geom. Catalano Domenico Tel. 329 4304054 e-mail: domenico2.catalano@e-distribuzione.com - Sannicandro Francesco Tel 0802352184 e-mail francesco.sannicandro@e-distribuzione.com).

Detto Ufficio, essendo promotore del procedimento in oggetto è anche a disposizione per eventuali chiarimenti sull'opera a realizzarsi.

Per gli adempimenti di competenza dell'e-distribuzione S.p.A., nella sua qualità di soggetto promotore del procedimento, il referente comunicato quale responsabile è l'ing. Sileo Carmine.

Distinti saluti.

Allegati: stralcio planimetrico.


CARMINE SILEO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



ALLEGATO C

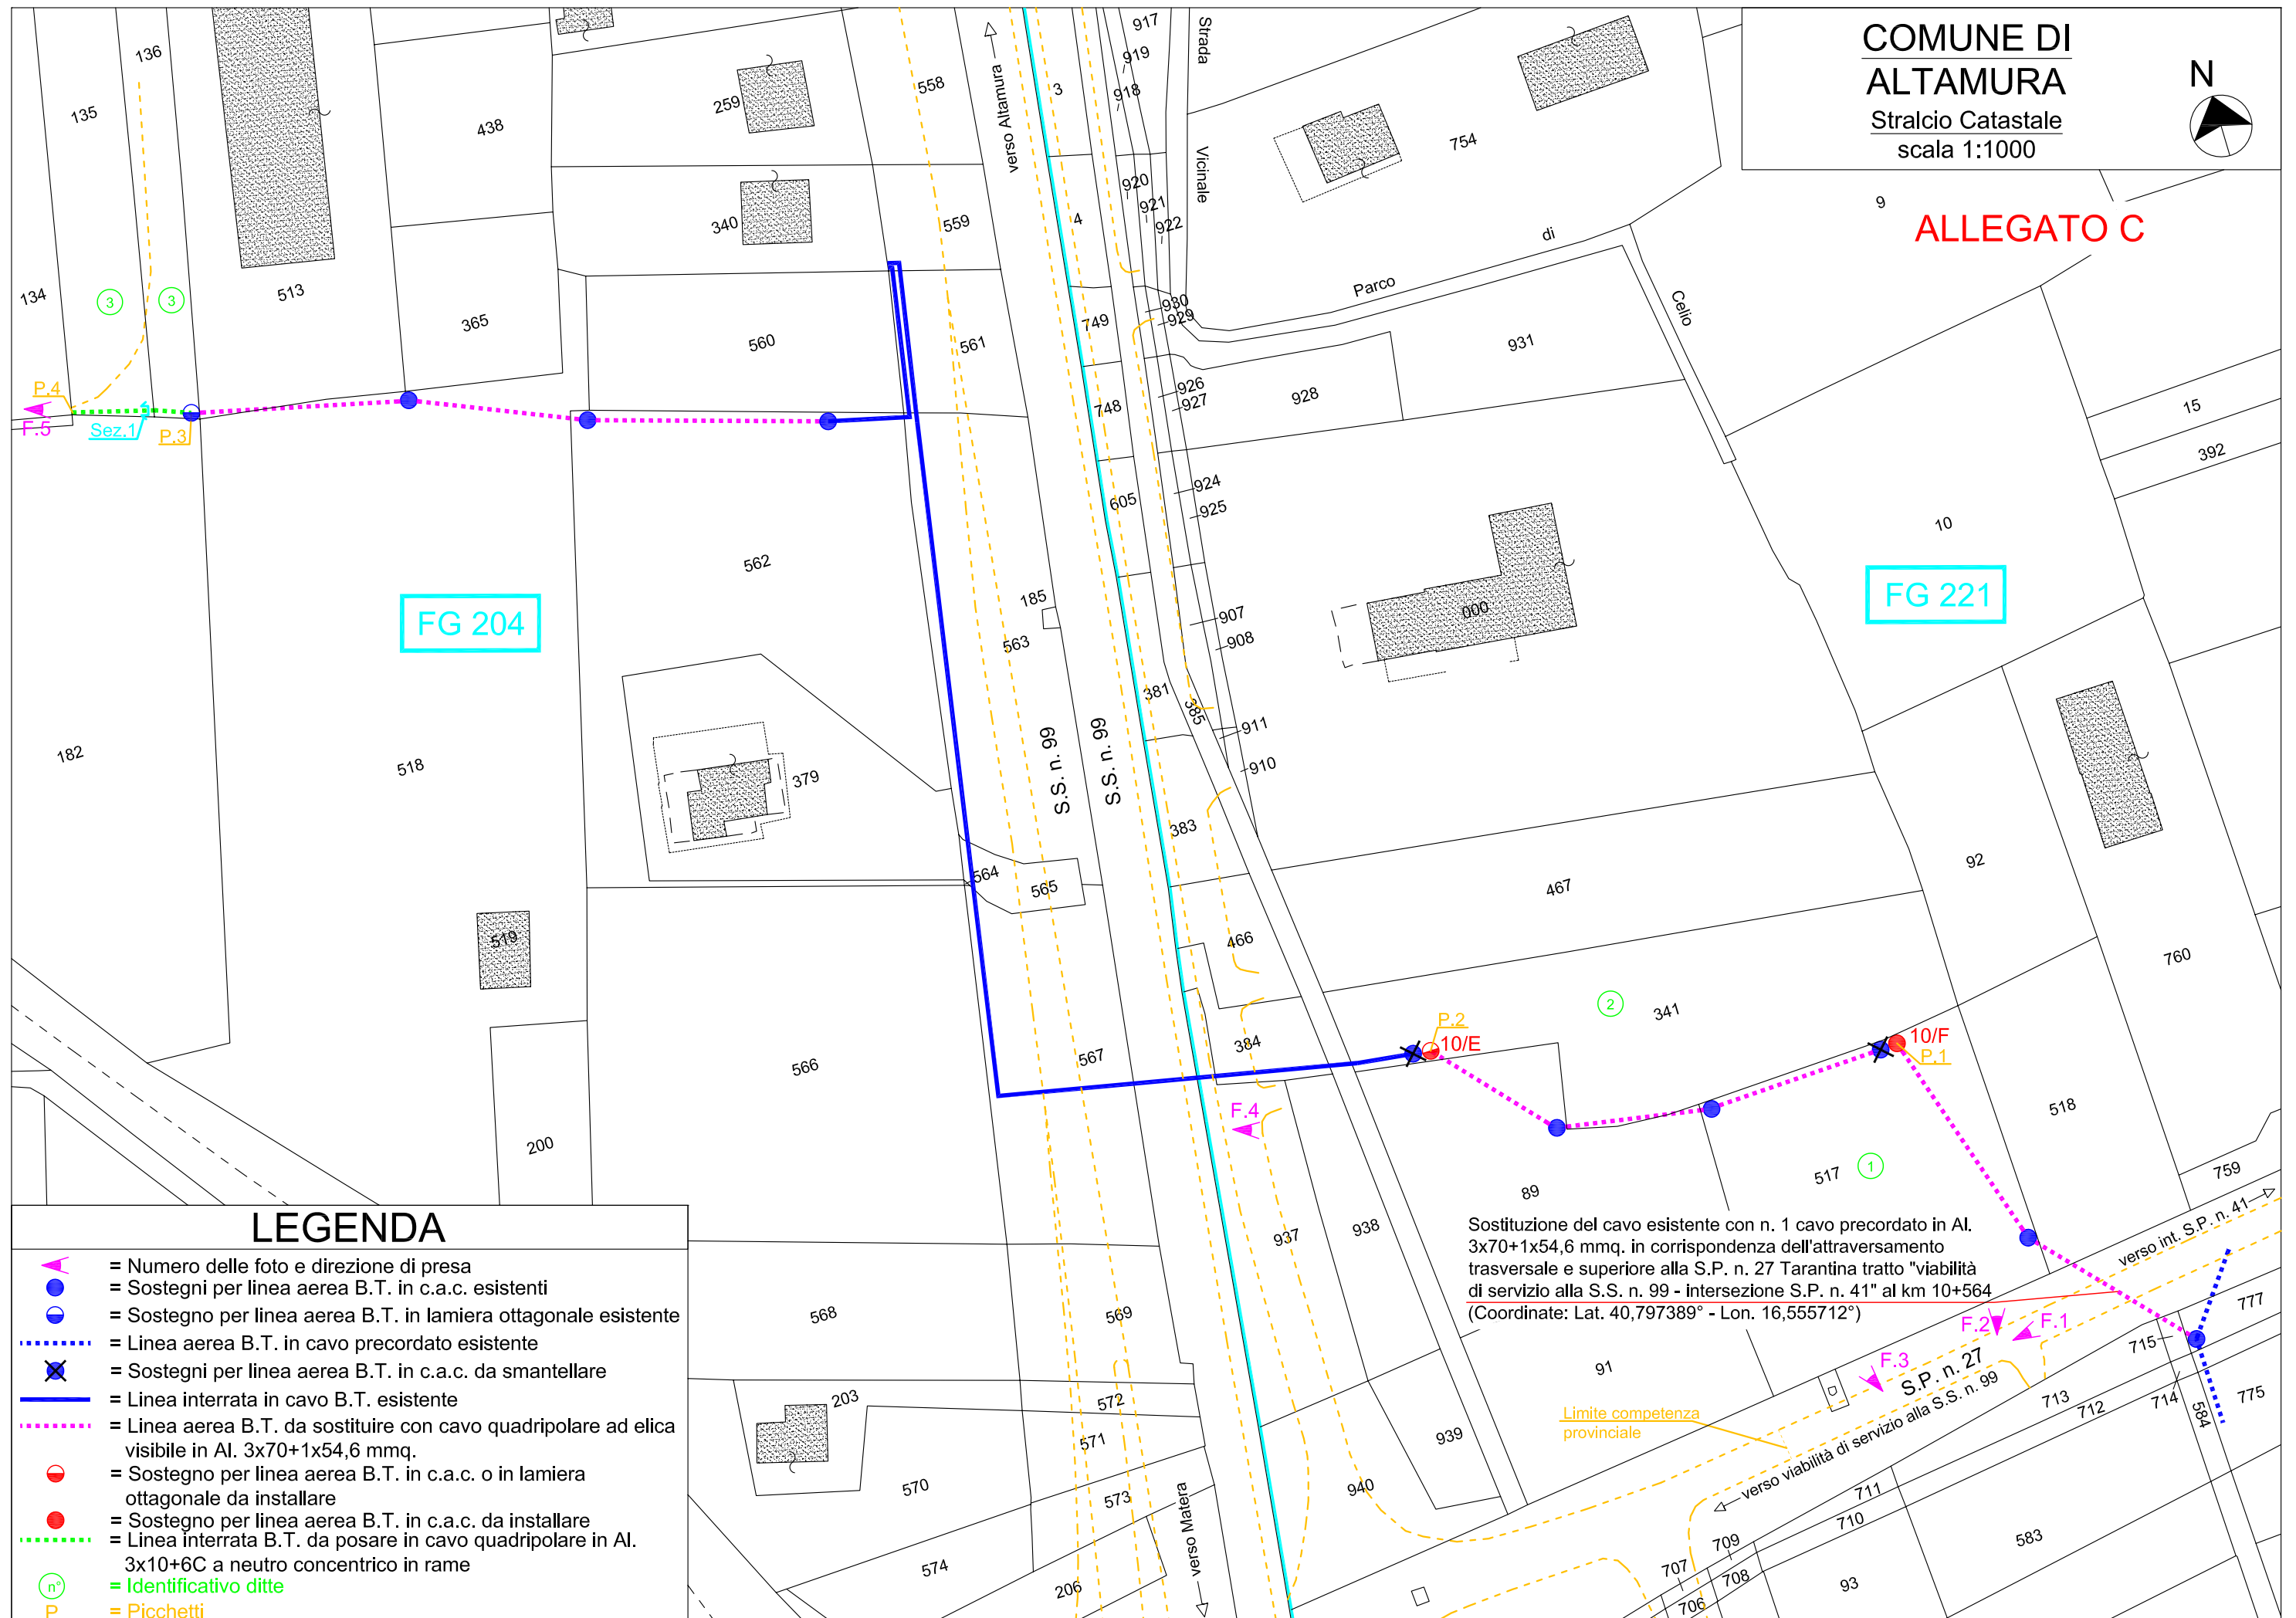

LEGENDA

- = Numero delle foto e direzione di presa
- = Sostegni per linea aerea B.T. in c.a.c. esistenti
- = Sostegno per linea aerea B.T. in lamiera ottagonale esistente
- = Linea aerea B.T. in cavo precordato esistente
- = Sostegni per linea aerea B.T. in c.a.c. da smantellare
- = Linea interrata in cavo B.T. esistente
- = Linea aerea B.T. da sostituire con cavo quadripolare ad elica visibile in Al. 3x70+1x54,6 mmq.
- = Sostegno per linea aerea B.T. in c.a.c. o in lamiera ottagonale da installare
- = Sostegno per linea aerea B.T. in c.a.c. da installare
- = Linea interrata B.T. da posare in cavo quadripolare in Al. 3x10+6C a neutro concentrato in rame
- = Identificativo ditte
- = Picchetti

Sostituzione del cavo esistente con n. 1 cavo precordato in Al. 3x70+1x54,6 mmq. in corrispondenza dell'attraversamento trasversale e superiore alla S.P. n. 27 Tarantina tratto "viabilità di servizio alla S.S. n. 99 - intersezione S.P. n. 41" al km 10+564 (Coordinate: Lat. 40,797389° - Lon. 16,555712°)

Limite competenza provinciale

verso viabilità di servizio alla S.S. n. 99

verso int. S.P. n. 41

verso Matera

FG 204

FG 221